



**ВГО «Центральное»
ВОО ВДПО**

400005, Россия, г. Волгоград, ул. Советская, 49 а
телефон (8442) 24-49-14, факс: (8442) 23-00-49, ИНН 3444143736
р/с 40703810811000100047 Отделение № 8621 ПАО Сбербанк России г. Волгоград
БИК 041806647 КПП 344401001

«13» января 2021 год

г. Волгоград

Акт № 7-3

**проверки технического состояния пожарного водопровода
МОУ детский сад № 362**

по адресу: г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 62. Мы, нижеподписавшиеся,
представитель Заказчика _____

(должность, Ф.И.О.)

и представитель ВГО «Центральное» ВОО ВДПО: мастер Константинова А.В.,
с другой стороны, выполнили обследование пожарного водопровода и
установили, что:

- число пожарных кранов составляет 10 шт., краны пронумерованы (не пронумерованы) и укомплектованы (не укомплектованы).
Не укомплектованы ПК № _____
(указать неукомплектованные краны)
- на момент обследования пожарный водопровод исправен (не исправен) и обеспечивает (не обеспечивает) требуемый по нормам расход воды, который составляет не менее (менее) 2,6 л/сек.
- произвести пуск воды (из наиболее удаленной точки), радиус компактной части струи составил 10-12 метров, что соответствует требованиям п. 4.1. табл. 3 СП 10.13130.2009.
- произведена проверка ручного пуска открытия-закрытия запорной арматуры.

Заключение: пожарный водопровод на момент обследования находится в технически исправном (неисправном) состоянии.

Замечания: _____

Замечаний нет



Заказчик


(подпись)

М.П.

Испытание проводили:

(подпись)

(подпись)

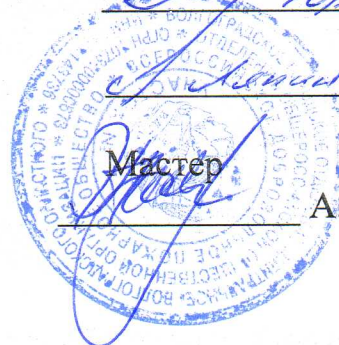

Мастер

А.В. Константинова